


管理编号: FSCDC-BG-66

抚疾控检字 SZ2025300 号

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



检验报告书首页

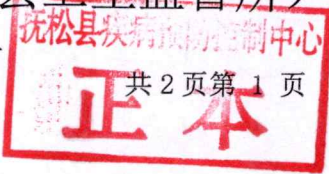

样品名称	出厂水	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松亿源供水有限公司蓄水池		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 09. 24
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者: 李再昌 马冀

复核者: 黄新新

签发人: 马冀

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）
检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	未检出	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.45	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.32	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	<0.005	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	5.67	250	
硫酸盐/(mg/L)	4.87	250	
溶解性总固体/(mg/L)	182	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	71.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0551	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.16	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.124	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	0.939	10	
游离氯/(mg/L)	0.30	≥0.3	
以下空白			

报告日期：2025 年 10 月 09 日






250700100015

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书首页

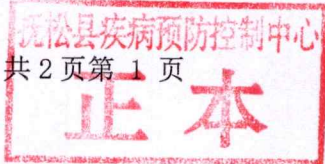

样品名称	末梢水(1)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松镇江北住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 09. 24
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：[Signature] 复核者：黄莉莉 签发人：[Signature]

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	未检出	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.78	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.44	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0490	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	5.09	250	
硫酸盐/(mg/L)	5.16	250	
溶解性总固体/(mg/L)	178	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	65.4	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0454	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.12	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.199	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.09	10	
游离氯/(mg/L)	0.12	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 10 月 09 日



管理编号：FSCDC-BG-66


抚疾控检字 SZ2025302 号

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



250700100015

检验报告书首页

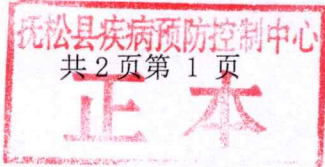

样品名称	末梢水(2)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松镇春鑫商店		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 09. 24
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：[Signature] 复核者：[Signature] 签发人：[Signature]

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	1	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.82	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.34	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0452	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	5.74	250	
硫酸盐/(mg/L)	4.94	250	
溶解性总固体/(mg/L)	185	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	68.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0429	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.07	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.201	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.20	10	
游离氯/(mg/L)	0.10	≥0.05	
以下空白			


报告日期：2025 年 10 月 09 日





抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书首页

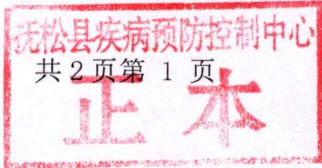

样品名称	末梢水(3)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松二药厂附近住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 09. 24
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：[Signature] 复核者：[Signature] 签发人：[Signature]

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）
检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	1	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.87	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.51	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.112	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	6.09	250	
硫酸盐/(mg/L)	5.65	250	
溶解性总固体/(mg/L)	176	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	67.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0478	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.15	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.0973	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.45	10	
游离氯/(mg/L)	0.05	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 10 月 09 日




管理编号：FSCDC-BG-66

抚疾控检字 SZ2025304 号

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



检验报告书首页

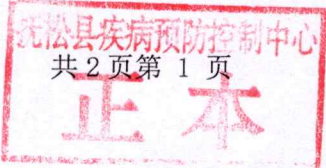

样品名称	末梢水(4)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松县医院附近住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025.09.24
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：李 杰 复核者：黄莉莉 签发人：[Signature]

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）
检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	1	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.92	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.44	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0516	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	5.61	250	
硫酸盐/(mg/L)	4.67	250	
溶解性总固体/(mg/L)	166	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	63.4	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0332	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.09	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.191	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	0.954	10	
游离氯/(mg/L)	0.07	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 10 月 09 日



管理编号: FSCDC-BG-66


抚疾控检字 SZ2025305 号

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



250700100015

检验报告书首页

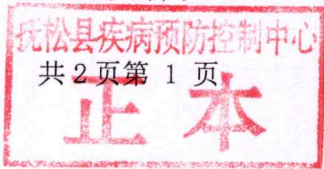

样品名称	末梢水(5)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松县第一中学		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 09. 24
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：[Signature] 复核者：黄莉莉 签发人：[Signature]

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	1	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.24	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.30	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0541	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	4.94	250	
硫酸盐/(mg/L)	5.84	250	
溶解性总固体/(mg/L)	190	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	73.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0332	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.09	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.184	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.02	10	
游离氯/(mg/L)	0.07	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 10 月 09 日




管理编号：FSCDC-BG-66

抚疾控检字 SZ2025306 号



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书首页

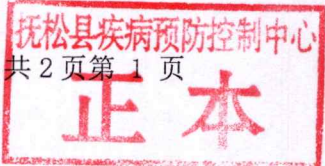

样品名称	末梢水(6)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松镇大连鑫城附近住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025.09.24
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氨（以N计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以N计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：[Signature] 复核者：黄新新 签发人：[Signature]

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）
检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	2	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.89	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.47	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0503	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	5.83	250	
硫酸盐/(mg/L)	4.84	250	
溶解性总固体/(mg/L)	196	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	76.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0283	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.790	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.184	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.03	10	
游离氯/(mg/L)	0.08	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 10 月 09 日

