

抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)



250700100015

检验报告书首页

抚松县疾病预防控制中心

共 2 页第 1 页

正本

样品名称	出厂水	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松亿源供水有限公司蓄水池		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 10
检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO ₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传; 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。		

检验者: 李 颖
 邢长萍

复核者: 黄莉莉

签发人: 马冀



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	4	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.492	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.92	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0439	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	7.06	250	
硫酸盐/(mg/L)	3.23	250	
溶解性总固体/(mg/L)	180	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	60.4	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.03	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.131	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.18	10	
游离氯/(mg/L)	0.30	≥0.3	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日

业务专用章




抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



250700100015

检验报告书首页

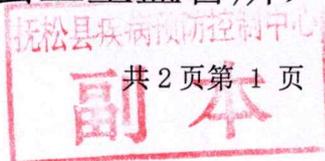

样品名称	末梢水（1）	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松镇江北住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 10
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：张

张长萍

复核者：黄莉莉

签发人：马冀



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	4	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.560	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.73	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0510	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	6.45	250	
硫酸盐/(mg/L)	3.47	250	
溶解性总固体/(mg/L)	167	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	57.4	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.03	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.126	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.17	10	
游离氯/(mg/L)	0.10	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日




抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)

检验报告书首页



250700100015

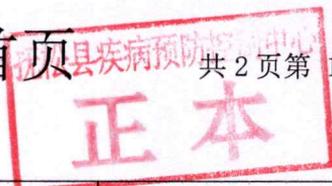

共 2 页 第 1 页

样品名称	末梢水 (2)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松镇春鑫商店		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 10
<p>检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。</p>			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	<p>1、 本报告不得用于广告宣传;</p> <p>2、 本报告仅对该样品负责。</p> <p>3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。</p>		

检验者: 张长萍

复核者: 黄新新

签发人: 马冀



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	5	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.472	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.65	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0439	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	6.72	250	
硫酸盐/(mg/L)	3.50	250	
溶解性总固体/(mg/L)	165	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	56.4	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.17	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.136	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.17	10	
游离氯/(mg/L)	0.09	≥0.05	
以下空白			


报告日期：2025 年 11 月 24 日



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



检验报告书首页

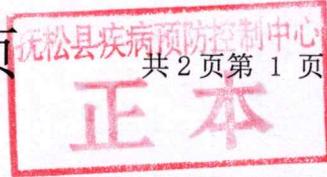

250700100015

样品名称	末梢水（3）	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松二药附近住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025.11.10
<p>检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。</p>			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	<p>1、 本报告不得用于广告宣传；</p> <p>2、 本报告仅对该样品负责。</p> <p>3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。</p>		



检验者：[Signature]

复核者：黄莉莉

签发人：马冀

[Signature]

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	4	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.504	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.82	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0510	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	6.64	250	
硫酸盐/(mg/L)	3.50	250	
溶解性总固体/(mg/L)	165	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	51.4	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	0.992	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.0686	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.17	10	
游离氯/(mg/L)	0.05	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日




抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)



250700100015

检验报告书首页 抚松县疾病预防控制中心 共2页第1页

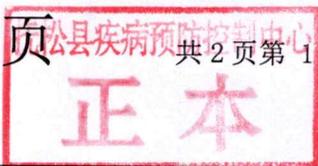

样品名称	末梢水 (4)	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松县医院附近住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 10
检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO ₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传; 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。		



检验者:

复核者:

签发人:

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页


指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	4	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.494	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.64	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0475	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	6.78	250	
硫酸盐/(mg/L)	3.54	250	
溶解性总固体/(mg/L)	179	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	67.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.06	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.133	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.17	10	
游离氯/(mg/L)	0.08	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书首页

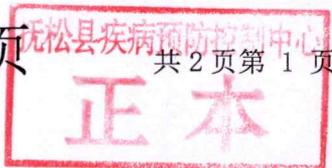

230700100015

样品名称	末梢水（5）	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松县第一中学		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 10
<p>检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。</p>			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	<p>1、 本报告不得用于广告宣传；</p> <p>2、 本报告仅对该样品负责。</p> <p>3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。</p>		

检验者： 李 颖
李长萍

复核者： 董新莉

签发人： 马冀



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	5	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.483	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.51	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0570	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	6.74	250	
硫酸盐/(mg/L)	3.50	250	
溶解性总固体/(mg/L)	173	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	65.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.04	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.131	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.16	10	
游离氯/(mg/L)	0.08	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日




抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



230700100015

检验报告书首页

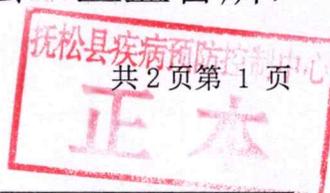

样品名称	末梢水（6）	商 标	-
生产厂家	抚松亿源供水有限公司		
样品来源	抚松镇大连鑫城附近住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025.11.10
<p>检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、氨（以N计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、砷、氟化物、硝酸盐（以N计）、游离氯。</p>			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	<p>1、 本报告不得用于广告宣传；</p> <p>2、 本报告仅对该样品负责。</p> <p>3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。</p>		

检验者：

张
邵光萍

复核者：

黄莉莉

签发人：

马冀



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	4	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.321	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.21	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.0522	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	6.69	250	
硫酸盐/(mg/L)	3.38	250	
溶解性总固体/(mg/L)	180	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	63.4	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0259	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.04	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.136	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.14	10	
游离氯/(mg/L)	0.08	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日

