


抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)



250700100015

检验报告书首页

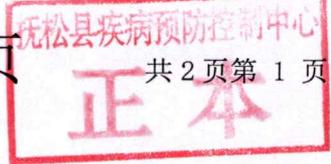

样品名称	出厂水	商 标	-
生产厂家	抚松宏源水务有限公司供水分公司		
样品来源	抚松宏源水务有限公司供水分公司蓄水池		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 11
检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO ₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传; 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。		

检验者:

复核者:

签发人:



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	3	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.151	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.94	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.111	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	2.78	250	
硫酸盐/(mg/L)	2.88	250	
溶解性总固体/(mg/L)	203	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	87.6	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.42	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.382	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.20	10	
游离氯/(mg/L)	0.30	≥0.3	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日




抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)



250709100015

检验报告书首页

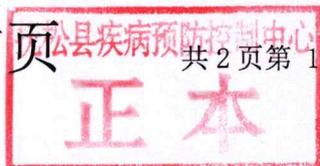

共 2 页 第 1 页

样品名称	末梢水 (1)	商 标	-
生产厂家	抚松宏源水务有限公司供水分公司		
样品来源	松江河镇仙客来酒店		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 11
检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO ₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传; 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。		

检验者:

复核者:

签发人:



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	6	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.956	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.85	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.135	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	2.53	250	
硫酸盐/(mg/L)	2.86	250	
溶解性总固体/(mg/L)	198	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	86.6	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.44	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.364	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.19	10	
游离氯/(mg/L)	0.12	≥0.05	
以下空白			


报告日期：2025 年 11 月 24 日






抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)


检验报告书首页

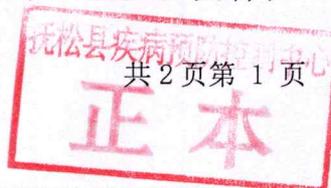

样品名称	末梢水 (2)	商 标	-
生产厂家	抚松宏源水务有限公司供水分公司		
样品来源	松江河镇松林 94 栋住户		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 11
检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO ₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传; 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。		



检验者: 

复核者: 

签发人: 

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	4	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.877	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.97	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.133	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	2.54	250	
硫酸盐/(mg/L)	2.91	250	
溶解性总固体/(mg/L)	197	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	85.6	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0307	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.69	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.366	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.19	10	
游离氯/(mg/L)	0.13	≥0.05	
以下空白			


报告日期：2025 年 11 月 24 日



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）



检验报告书首页

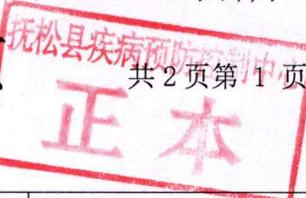

250700100015			
样品名称	末梢水（3）	商 标	-
生产厂家	抚松宏源水务有限公司供水分公司		
样品来源	松江河镇红旗街社区		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025.11.11
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：

复核者：

签发人：



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	5	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.815	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	8.00	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.130	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	2.56	250	
硫酸盐/(mg/L)	2.88	250	
溶解性总固体/(mg/L)	210	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	82.6	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0356	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.47	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.368	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.20	10	
游离氯/(mg/L)	0.14	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日




抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)



250700100015

检验报告书首页

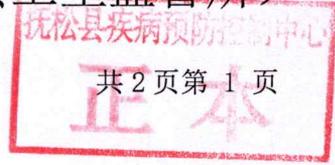

样品名称	末梢水 (4)	商 标	-
生产厂家	抚松宏源水务有限公司供水分公司		
样品来源	松江河镇站前街火车站		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 11
<p>检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。</p>			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	<p>1、 本报告不得用于广告宣传;</p> <p>2、 本报告仅对该样品负责。</p> <p>3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。</p>		

检验者: 姜 邵长萍

复核者: 黄莉莉

签发人: 马冀



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	4	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.412	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.12	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.129	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	2.75	250	
硫酸盐/(mg/L)	2.92	250	
溶解性总固体/(mg/L)	196	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	83.6	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	0.0283	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.70	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.377	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.22	10	
游离氯/(mg/L)	0.08	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025年11月24日




抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)



250700100015

检验报告书首页

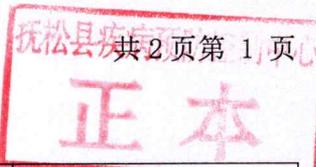

样品名称	末梢水 (5)	商 标	-
生产厂家	抚松宏源水务有限公司供水分公司		
样品来源	抚松新城第一中学		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所)		
样品状态及包装	液态, 无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025. 11. 11
<p>检验项目: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (以 CaCO₃ 计)、氨 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O₂ 计)、砷、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、游离氯。</p>			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心 (抚松县卫生监督所) 检验科		
检验结论	该样品所检项目: 符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	<p>1、 本报告不得用于广告宣传;</p> <p>2、 本报告仅对该样品负责。</p> <p>3、 对检验报告单有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。</p>		

检验者: 张长萍

复核者: 黄莉莉

签发人: 马冀



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	7	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.513	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.64	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.150	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	2.79	250	
硫酸盐/(mg/L)	4.82	250	
溶解性总固体/(mg/L)	186	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	75.5	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.57	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.368	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.19	10	
游离氯/(mg/L)	0.06	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日






250700100015

抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书首页

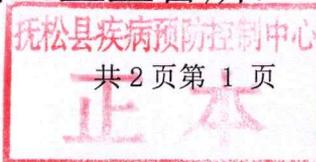

样品名称	末梢水（6）	商 标	-
生产厂家	抚松宏源水务有限公司供水分公司		
样品来源	万达南区汉拿山温泉度假酒店		
采或送样单位	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）		
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶装	采或送样人	黄再昌 马冀
编号或批号	-	样品数量	500ml+2500ml
检验依据	GB/T5750-2023	收样日期	2025.11.11
检验项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、游离氯。			
检验地点	抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）检验科		
检验结论	该样品所检项目：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。		
备注	1、 本报告不得用于广告宣传； 2、 本报告仅对该样品负责。 3、 对检验报告单有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。		

检验者：

复核者：

签发人：



抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

检验报告书附页

指标	检验结果	限值	备注
菌落总数/(CFU/ml)	9	100	
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
大肠埃希氏菌/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	
色度(铂钴色度单位)/度	<5	15	
浑浊度(散射浊度单位)NTU	0.256	1	
臭和味	无	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
pH	7.75	不小于 6.5 且不大于 8.5	
铁/(mg/L)	0.113	0.3	
锰/(mg/L)	<0.006	0.1	
氯化物/(mg/L)	4.00	250	
硫酸盐/(mg/L)	182	250	
溶解性总固体/(mg/L)	324	1000	
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	201	450	
氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) /(mg/L)	1.01	3	
砷/(mg/L)	<0.001	0.01	
氟化物/(mg/L)	0.967	1.0	
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	0.742	10	
游离氯/(mg/L)	0.15	≥0.05	
以下空白			

报告日期：2025 年 11 月 24 日

